


CS3000AWP 65-89

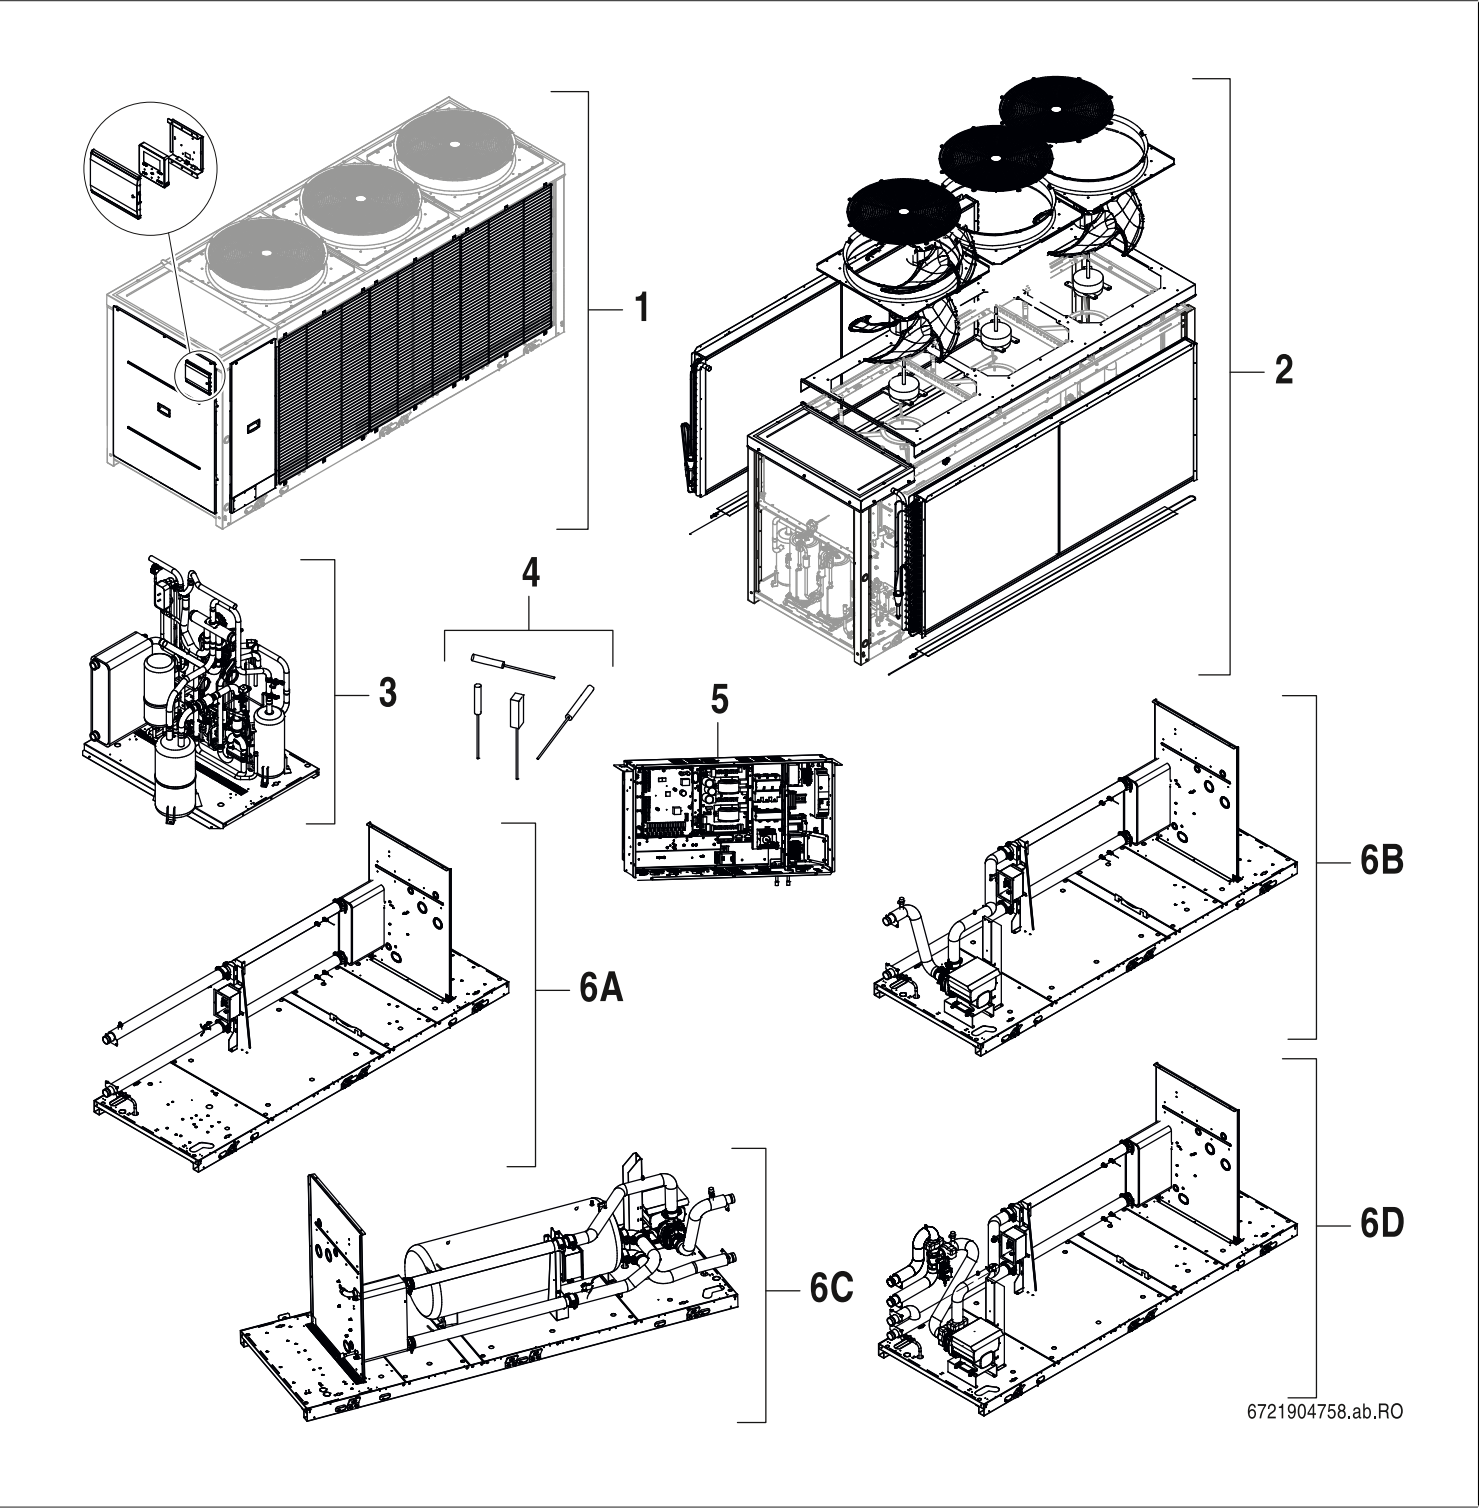

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydami šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Liste des pièces de rechange
Onderdelenlijst

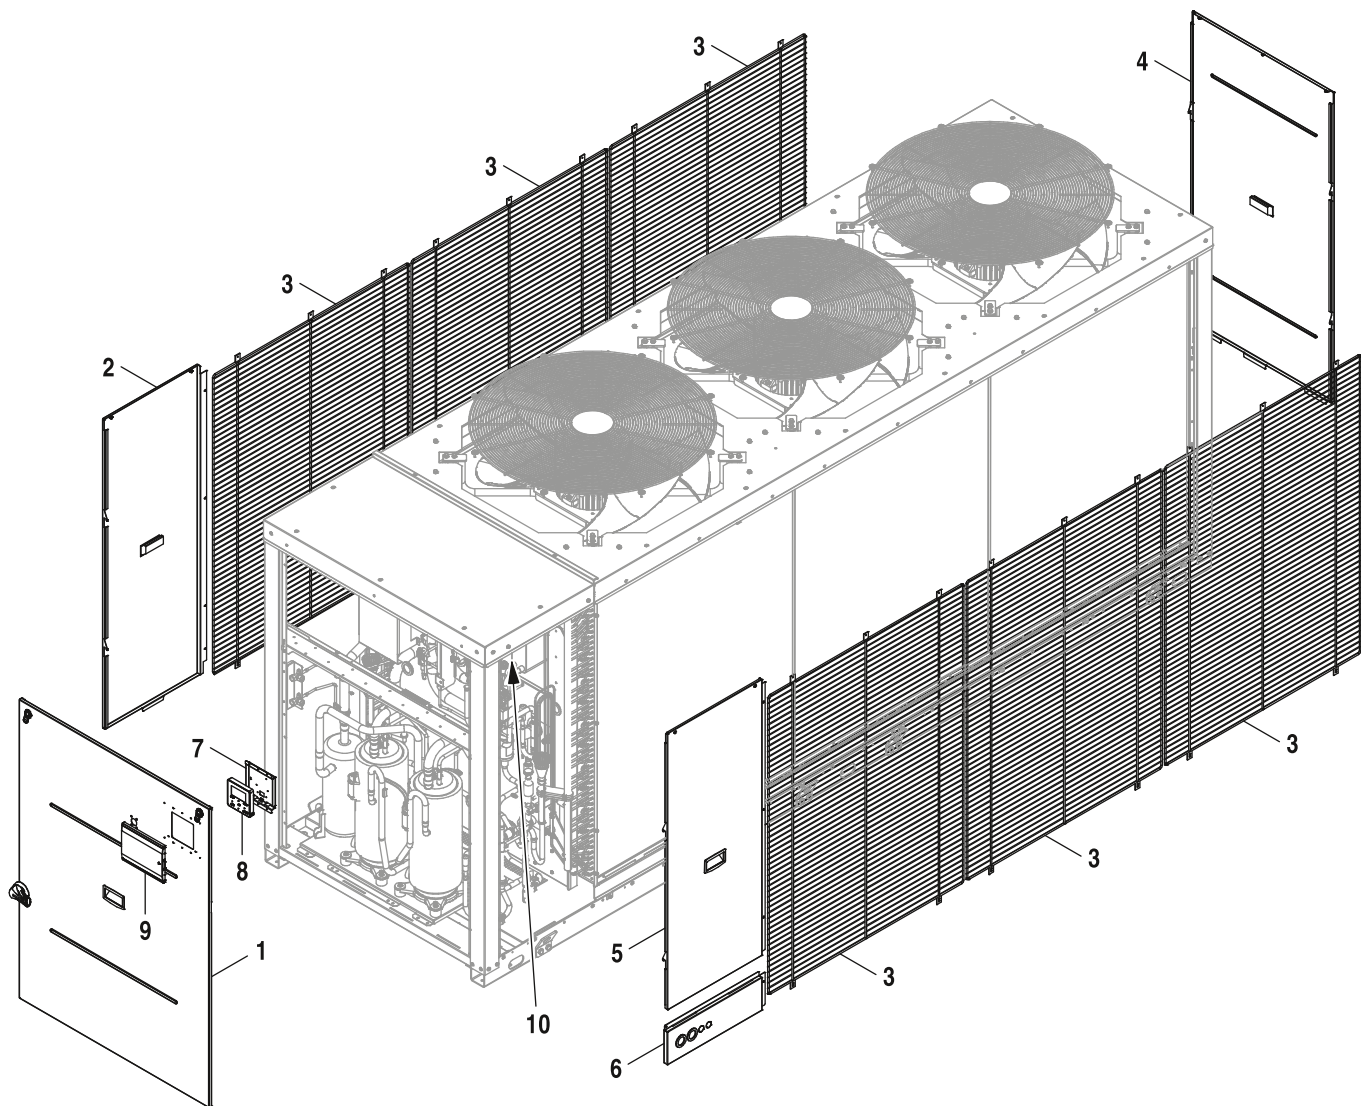

6721905240.aa.RO

Tôle
Plaat
1

CS3000AWP 65-89

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC									Remarques Opmerkingen
1	Panneau avant	8 738 215 547	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Panneau latéral gauche	8 738 215 548	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Grille de protection 1386 mm x 1045 mm	8 738 215 549	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Panneau arrière	8 738 215 550	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Panneau latéral droite	8 738 215 551	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Entrée de câble	8 738 215 552	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Support HMI	8 738 215 897	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Unité de commande HMI	8 738 215 898	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Revêtement HMI	8 738 214 272	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Inversor ABB 1 x 4.3A POM	8 738 215 915	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Inversor Danfoss 1 x 4.3A	8 738 215 916	■	■	■	■	■	■	■	■									


CS3000AWP 65-89

Tôle
Plaat

1

Liste des pièces de rechange

Onderdelenlijst

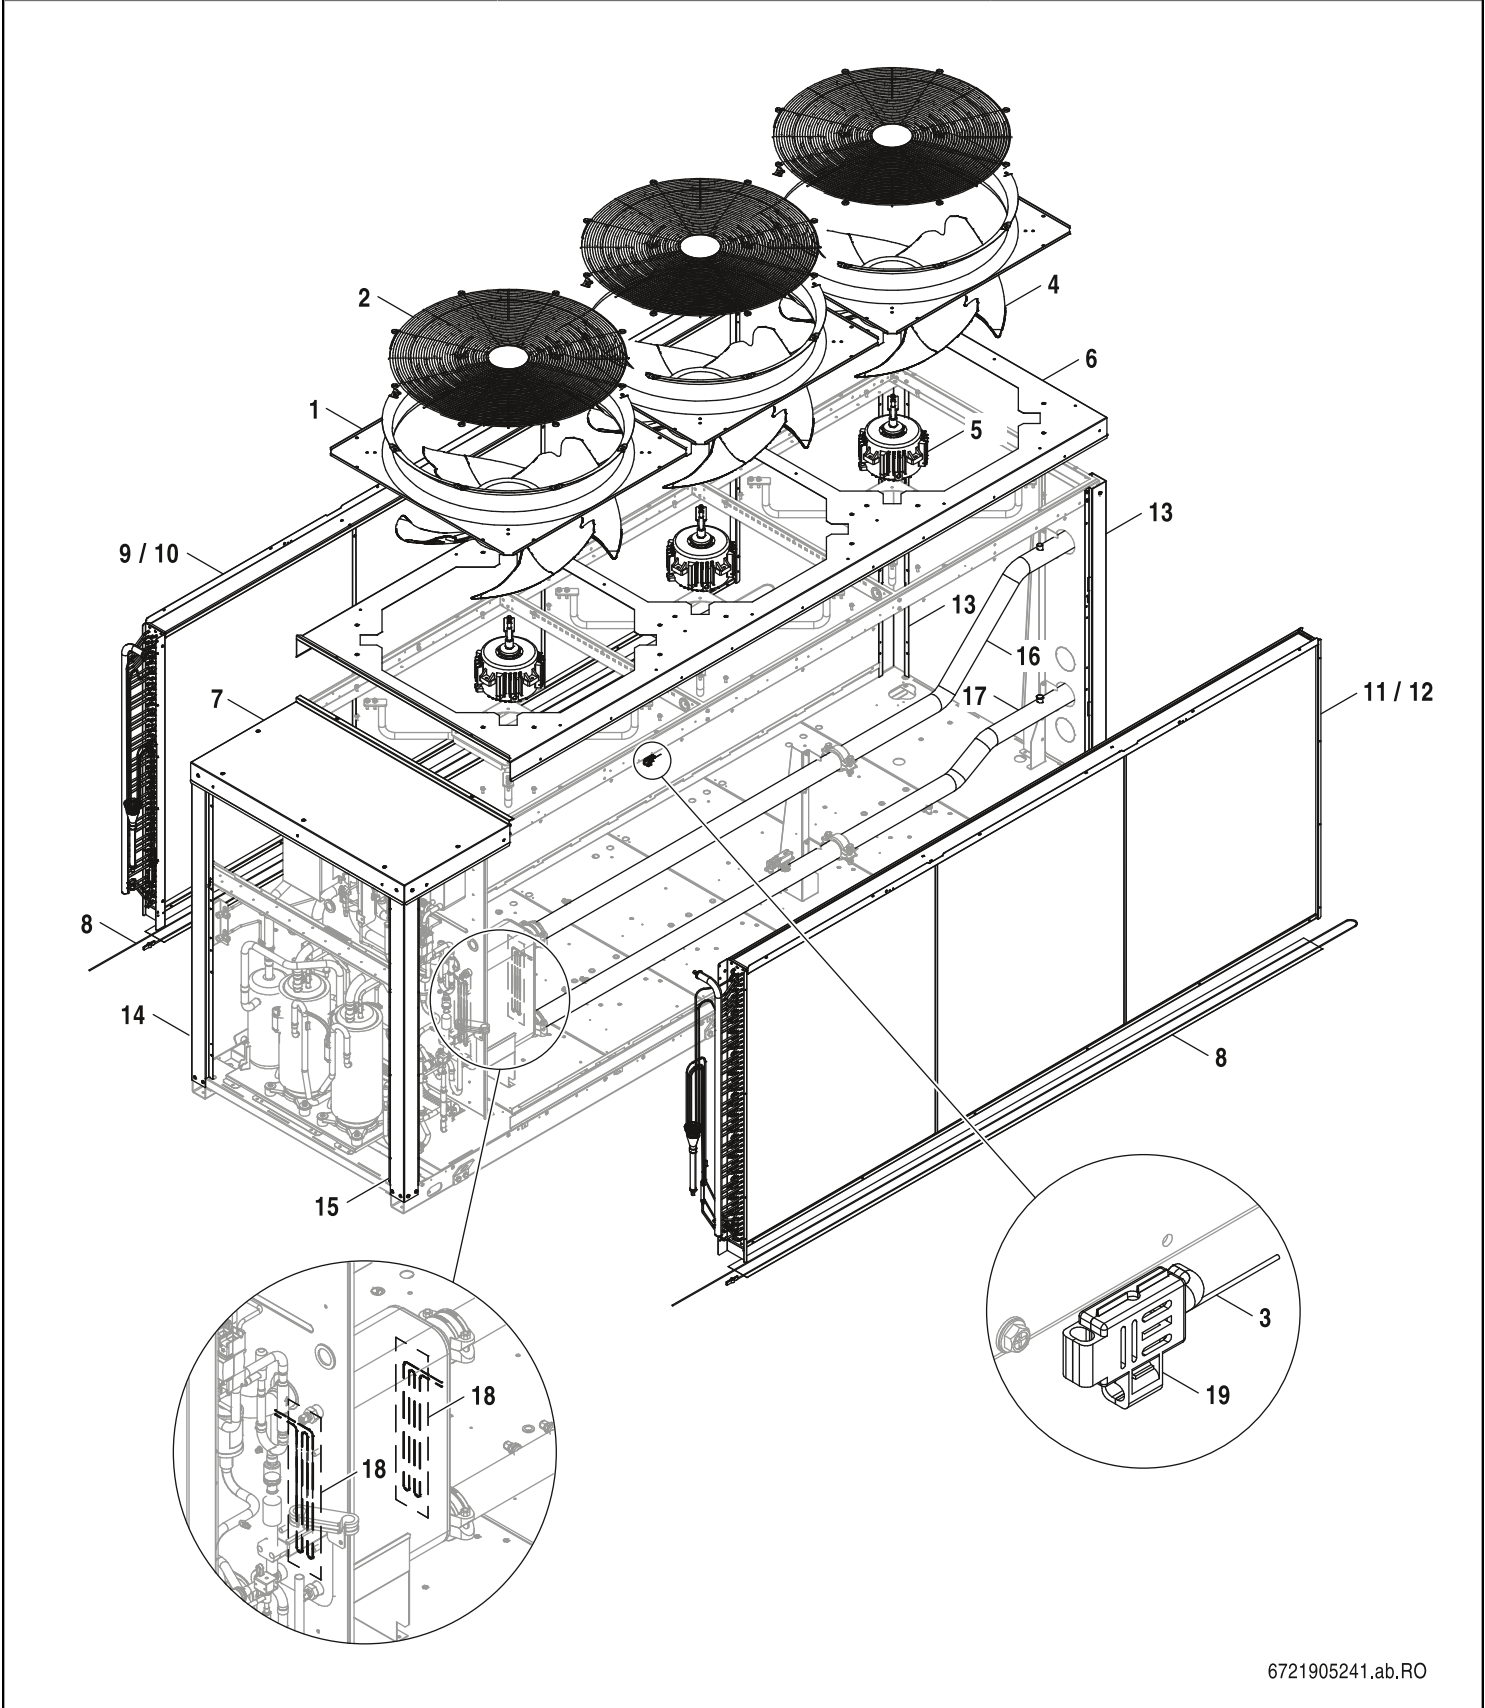

6721905241.ab.RO


Ventilateur + Échangeur thermique
Ventilator + Warmtewisselaar

CS3000AWP 65-89

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC									Remarques Opmerkingen
1	Carcasa (Ventilador)	8 738 215 899	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Grille de protection (Ventilateur)	8 738 215 554	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Sonde de température extérieure (T4)	8 738 214 284	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Ventilateur	8 738 215 556	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Moteur du ventilateur	8 738 215 557	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Revêtement haut arrière	8 738 215 558	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Revêtement haut avant	8 738 215 561	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Câble de chauffage 2400 x 120 230V-500W	8 738 215 560	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Échangeur thermique gauche	8 738 215 900		■		■		■		■									
10	Échangeur thermique gauche	8 738 215 562	■		■		■		■										
11	Échangeur thermique droite	8 738 215 901		■		■		■		■									
12	Échangeur thermique droite	8 738 215 559	■		■		■		■										
13	Support arrière	8 738 215 563	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Support avant gauche	8 738 215 564	■	■	■	■	■	■	■	■									
15	Support vorne droite	8 738 215 565	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	Tube de retour P235 TR1	8 738 216 048	■	■	■	■	■	■	■	■									
17	Tube d'entrée P235 TR1 D	8 738 216 047	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Câble de chauffage	8 738 214 354	■	■	■	■	■	■	■	■									
19	Support (Sonde de température)	8 738 214 283	■	■	■	■	■	■	■	■									
CS3000AWP 65-89											Ventilateur + Échangeur thermique Ventilator + Warmtewisselaar								2

Liste des pièces de rechange

Onderdelenlijst

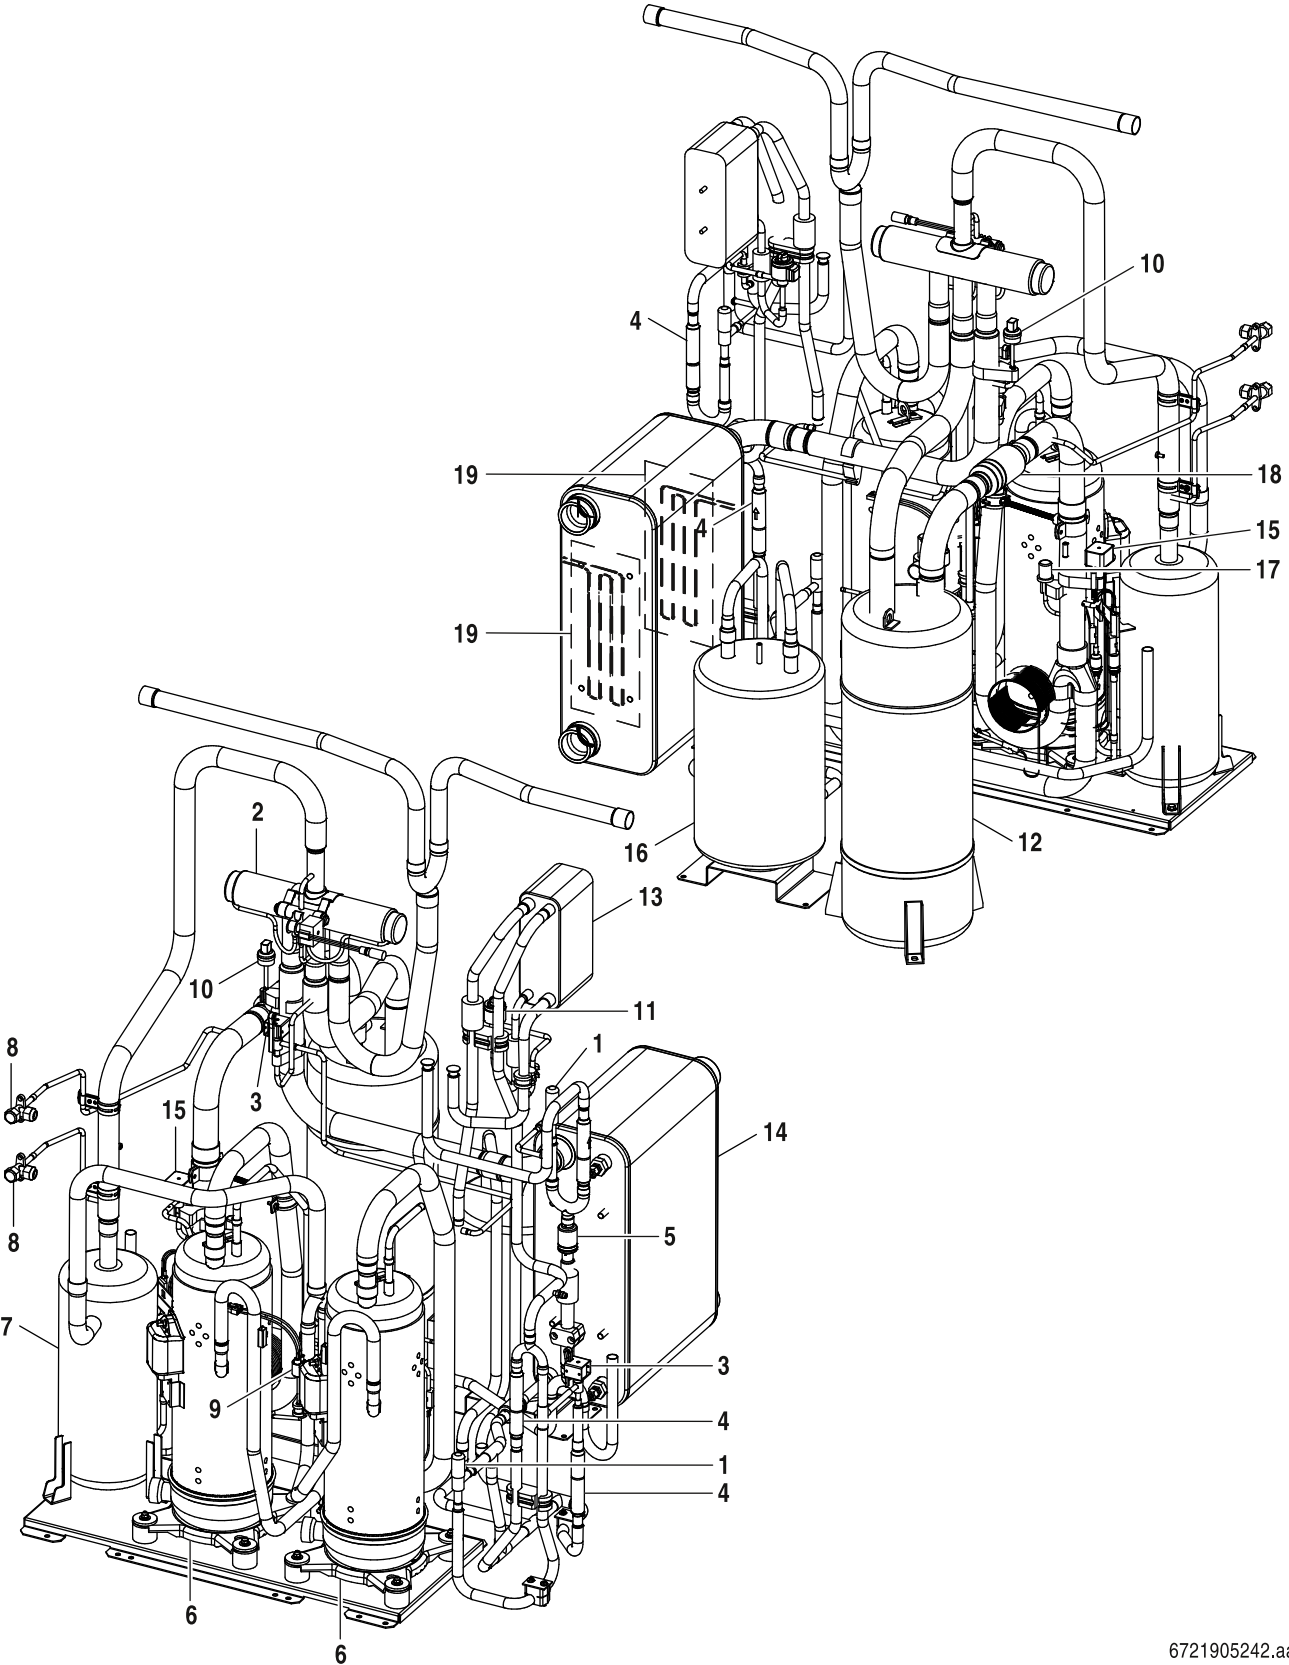


6721905242.aa.RO

Compresseur + Échangeur à plaques
Compressor + Platenwisselaar

CS3000AWP 65-89

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC									Remarques Opmerkingen
1	Détendeur	8 738 214 292	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Vanne 4 voies	8 738 215 902	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Électrovanne FDF6A-048-RK	8 738 214 358	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Clapet anti-retour	8 738 214 294	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Filtre	8 738 214 293	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Compresseur	8 738 215 569	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Séparateur d'huile	8 738 214 288	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Électrovanne	8 738 214 298	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Pressostat haute pression (H-SW1/H-SW2)	8 738 214 401	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Capteur de pression	8 738 214 296	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Détendeur	8 738 215 567	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	Séparateur de liquide	8 738 215 572	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	Échangeur à plaques ACH16 P	8 738 215 566	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Échangeur à plaques 150	8 738 215 903	■	■	■	■	■	■	■	■									
15	Conduite de retour d'huile	8 738 215 575	■	■	■	■	■	■	■	■									
16	Ballon de stockage 12 l	8 738 215 573	■	■	■	■	■	■	■	■									
17	Pressostat basse pression	8 738 214 299	■	■	■	■	■	■	■	■									
18	Filtre GLQ-38	8 738 215 574	■	■	■	■	■	■	■	■									
19	Câble de chauffage	8 738 214 354	■	■	■	■	■	■	■	■									
	Filtre déshydrateur DB316/7S (Jeu)	8 738 216 046	■	■	■	■	■	■	■	■									
CS3000AWP 65-89											Compresseur + Échangeur à plaques Compressor + Platenwisselaar								3

Liste des pièces de rechange
Onderdelenlijst

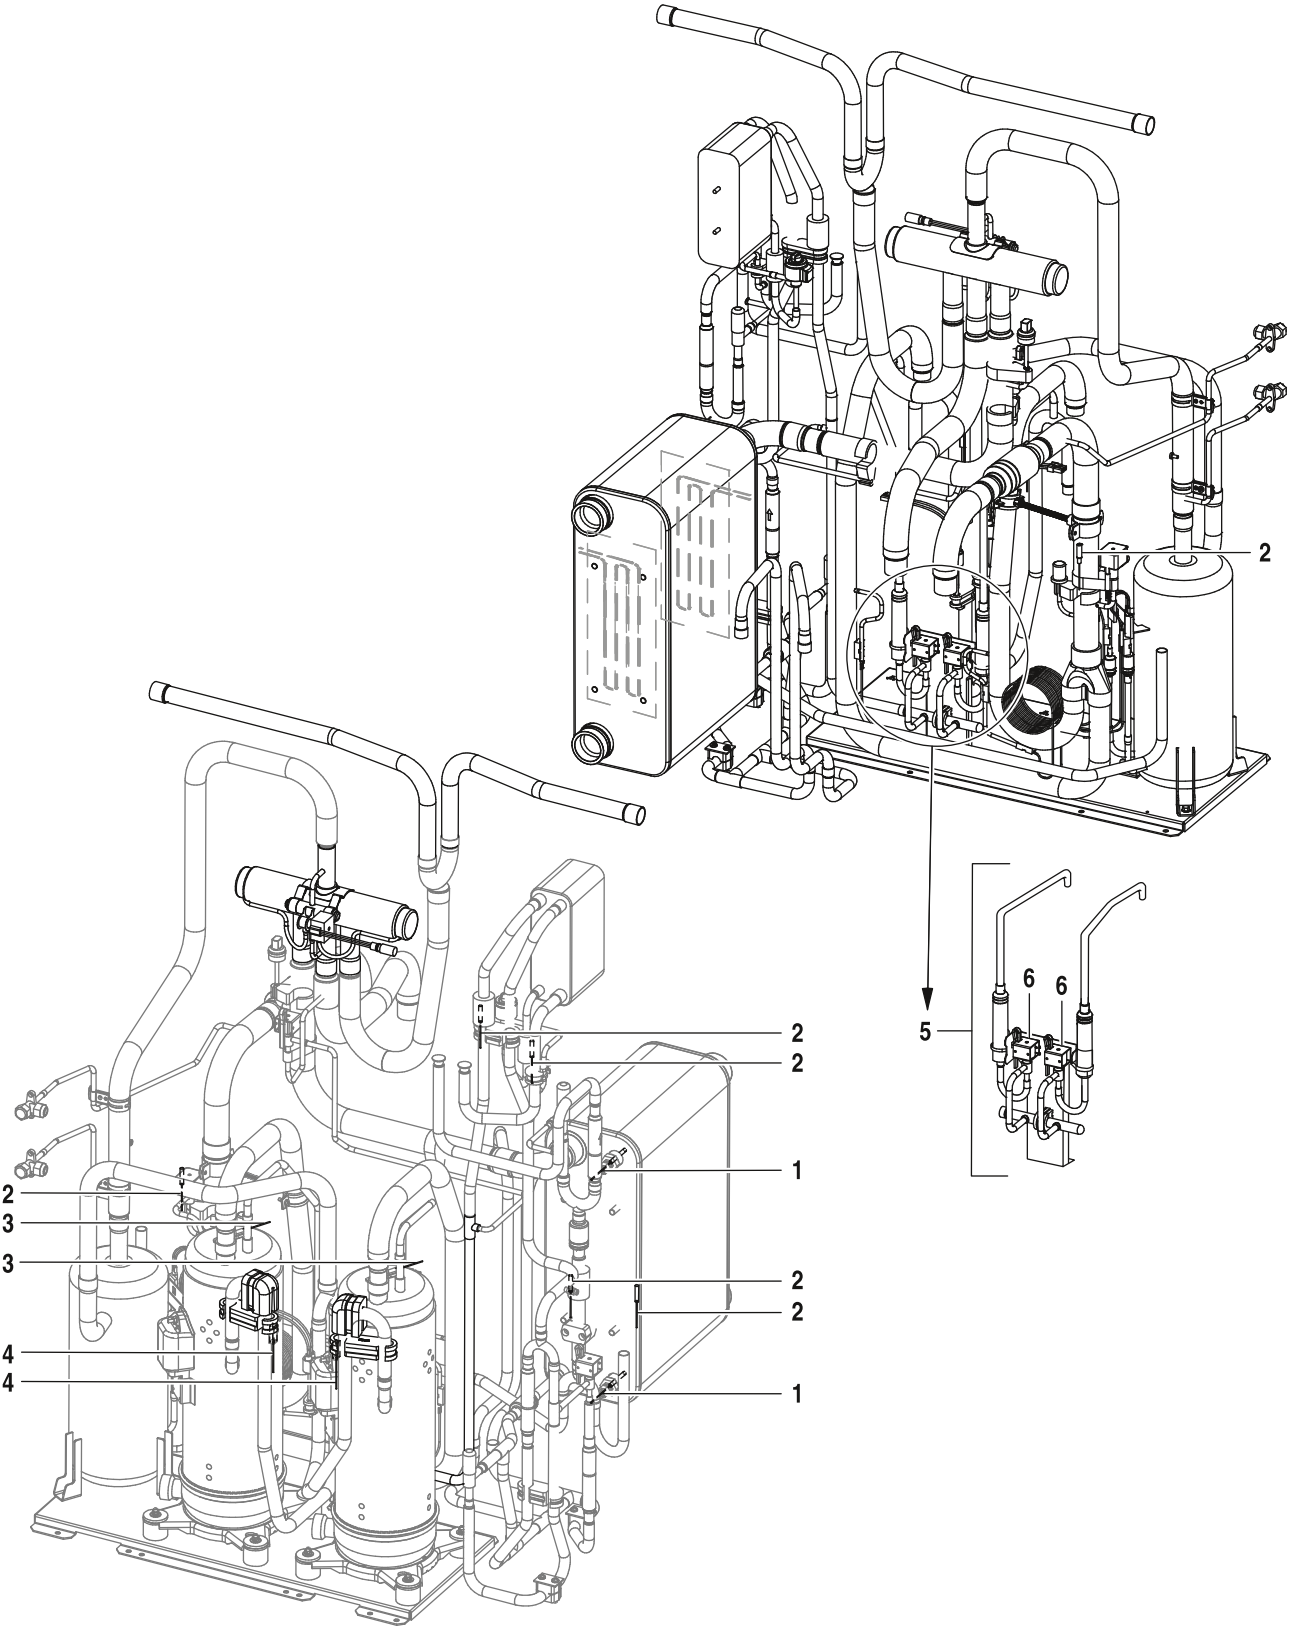

6721905243.aa.RO


Circuit frigorifique
Koelmiddelcircuit

CS3000AWP 65-89

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC									Remarques Opmerkingen
1	Sonde de température	8 738 214 308	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	Sonde de température	8 738 214 309	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Sensor de temperatura	8 738 214 370	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Thermostat (Tp1-Pro/Tp2-Pro)	8 738 214 307	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Groupe d'injection Compresseur	8 738 215 904	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Électrovanne FDF6A-048-RK	8 738 214 358	■	■	■	■	■	■	■	■									
CS3000AWP 65-89											Circuit frigorifique Koelmiddelcircuit								4

Liste des pièces de rechange


Onderdelenlijst

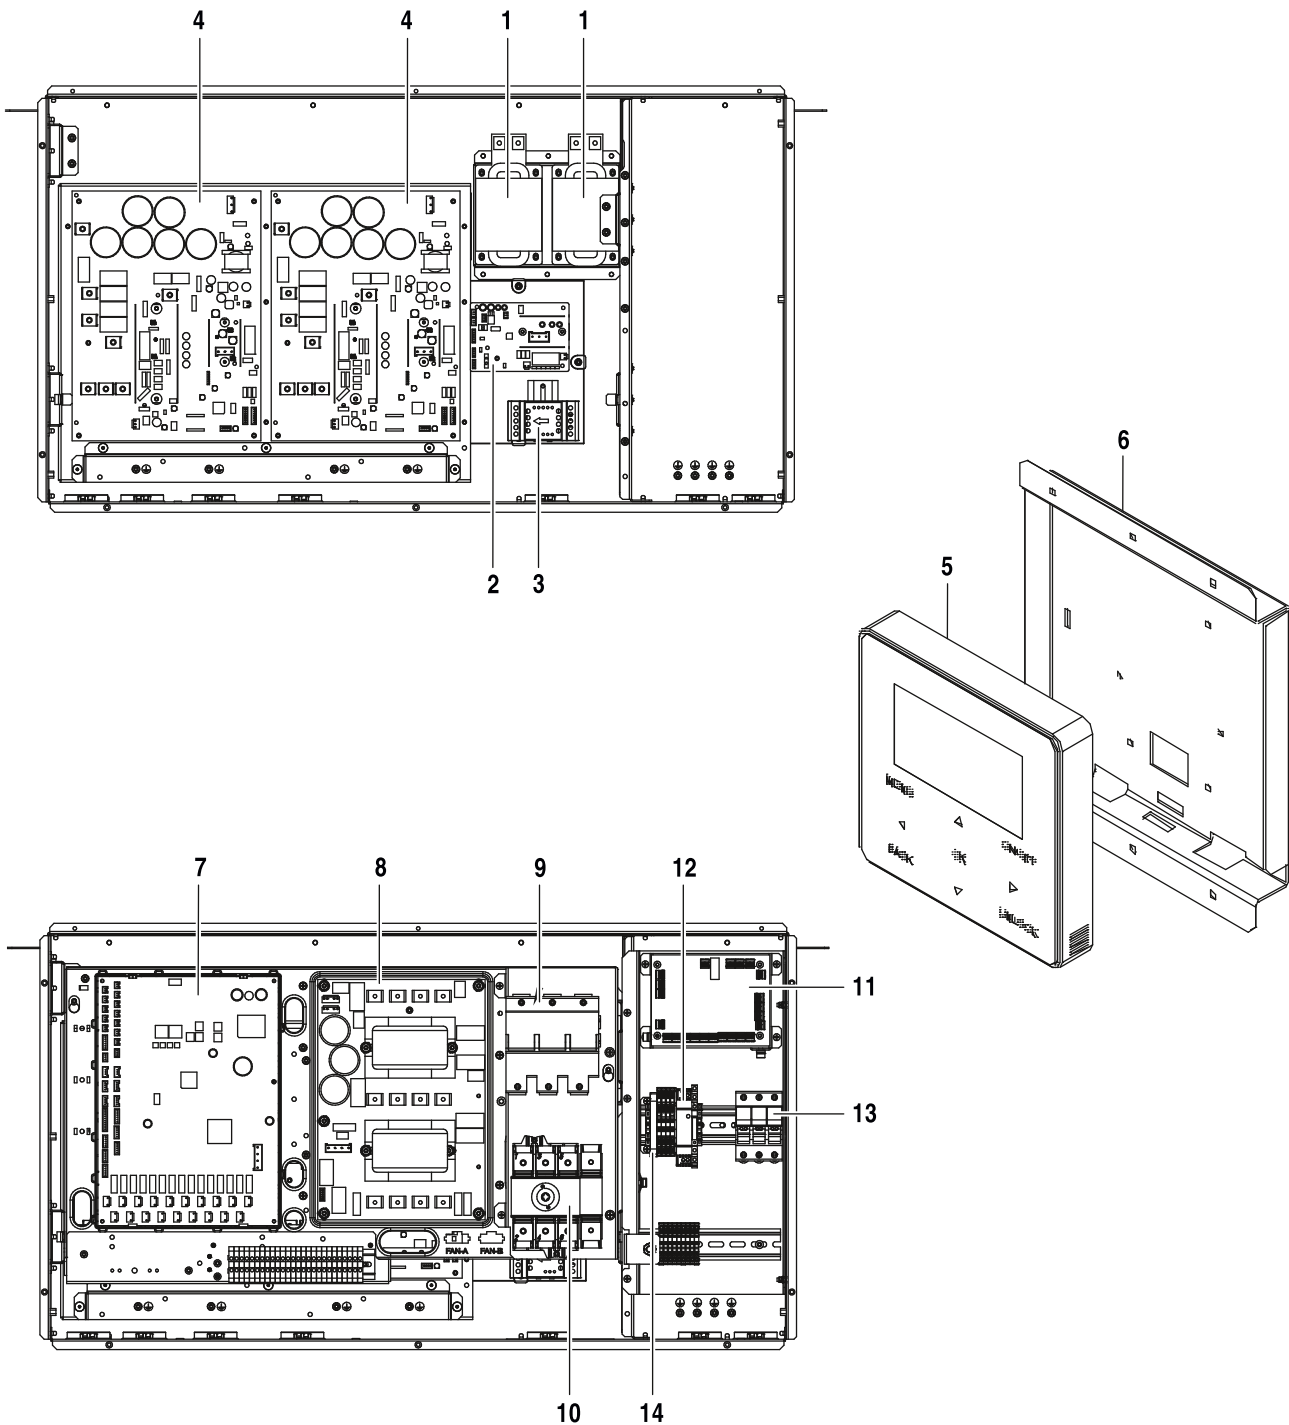

6721905248.aa.RO

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC									Remarques Opmerkingen
1	Bobine de réactance	8 738 215 590	■	■	■	■	■	■	■	■									
2	PCB (troisième ventilateur)	8 738 215 906	■	■	■	■	■	■	■	■									
3	Protection contre les surtensions tripha	8 738 215 907	■	■	■	■	■	■	■	■									
4	PCB (compresseur + ventilateur)	8 738 215 908	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Unité de commande HMI	8 738 215 898	■	■	■	■	■	■	■	■									
6	Revêtement HMI	8 738 214 272	■	■	■	■	■	■	■	■									
7	Circuit imprimé principal (APC)	8 738 215 910	■	■	■	■	■	■	■	■									
8	Carte de filtre inductif	8 738 216 009	■	■	■	■	■	■	■	■									
9	Fusible 100A 22x58 GG	8 738 215 911	■	■	■	■	■	■	■	■									
10	Interrupteur-sectionneur tripolaire	8 738 215 912	■	■	■	■	■	■	■	■									
11	Circuit imprimé APR (SW 5.0)	8 738 216 074	■	■	■	■	■	■	■	■									
12	Alimentation électrique	8 738 214 328	■	■	■	■	■	■	■	■									
13	Fusible 6A 10.3x38 GG	8 738 215 914	■	■	■	■	■	■	■	■									
14	Fusible 5x20T-6,3A 250V	8 738 215 909	■	■	■	■	■	■	■	■									
CS3000AWP 65-89											Régulation Regeling								5

Liste des pièces de rechange
Onderdelenlijst

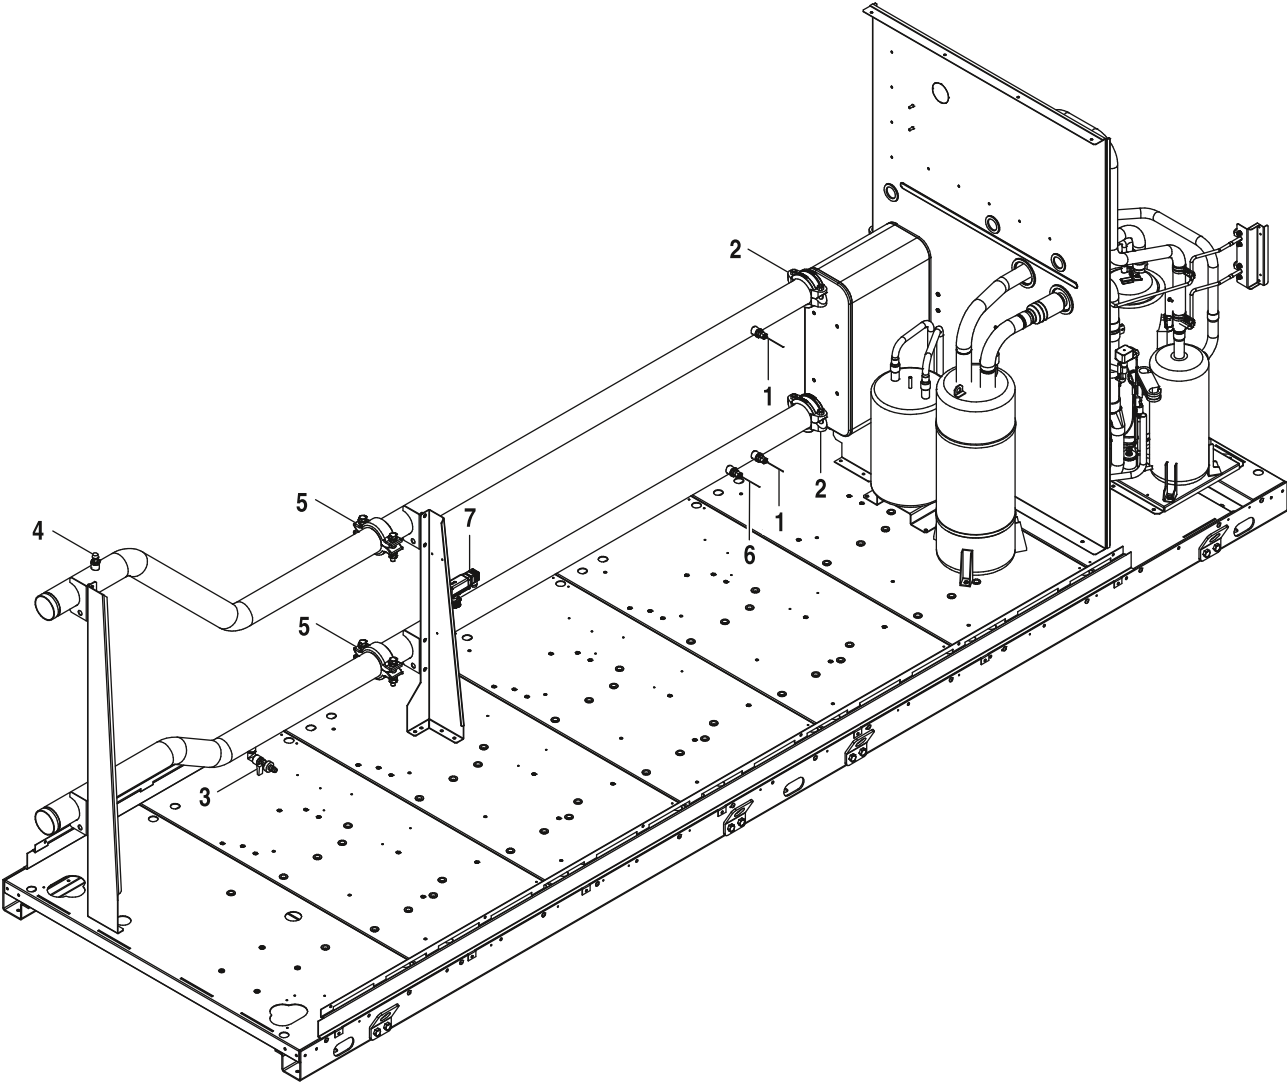

6721905244.aa.RO


Standard
Standaard

CS3000AWP 65-89

6A

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC										Remarques Opmerkingen
1	Sonde de température	8 738 214 308	■	■																
2	Réduction 76.1 mm x 60.3 mm	8 738 215 577	■	■																
3	Vanne d'arrêt chauffage	8 738 214 316	■	■																
4	Bouche d'aération 1/4	8 738 214 314	■	■																
5	Raccord de tuyau 76,1 mm	8 738 215 578	■	■																
6	Sensor de temperatura 10 m	8 738 215 905	■	■																
7	Soupape différentielle	8 738 215 579	■	■																
CS3000AWP 65-89											Standard Standaard									6A

Liste des pièces de rechange
Onderdelenlijst

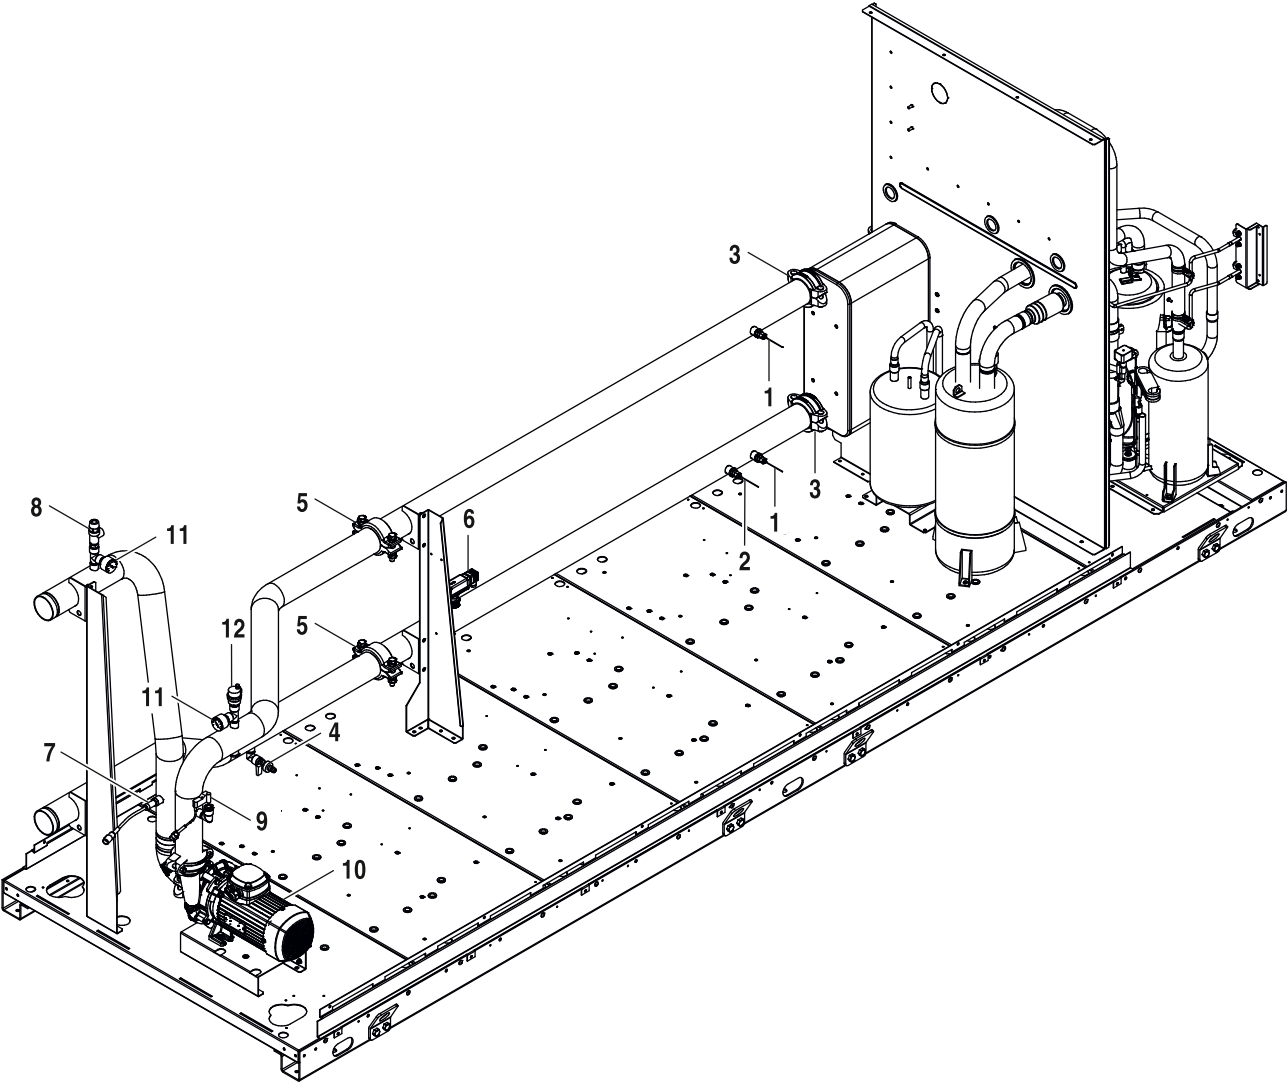

6721905245.aa.RO

Pompe à onduleur
Inverter pump


CS3000AWP 65-89

6B

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC										Remarques Opmerkingen
1	Sonde de température	8 738 214 308					■	■												
2	Thermostat (Tp1-Pro/Tp2-Pro)	8 738 214 307					■	■												
3	Réduction 76.1 mm x 60.3 mm	8 738 215 577					■	■												
4	Vanne d'arrêt chauffage	8 738 214 316					■	■												
5	Raccord de tuyau 76,1 mm	8 738 215 578					■	■												
6	Soupape différentielle	8 738 215 579					■	■												
7	Élément de chauffage électrique	8 738 215 583					■	■												
8	Soupape de sécurité 6 bar	8 738 215 580					■	■												
9	Contrôleur de pression	8 738 214 313					■	■												
10	Pompe BAC 50-128-1.85/2	8 738 215 582					■	■												
11	Manomètre 0-6 bar	8 738 215 581					■	■												
12	Purge d'air automatique 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372					■	■												
CS3000AWP 65-89											Pompe à onduleur Inverter pomp									6B

Liste des pièces de rechange

Onderdelenlijst

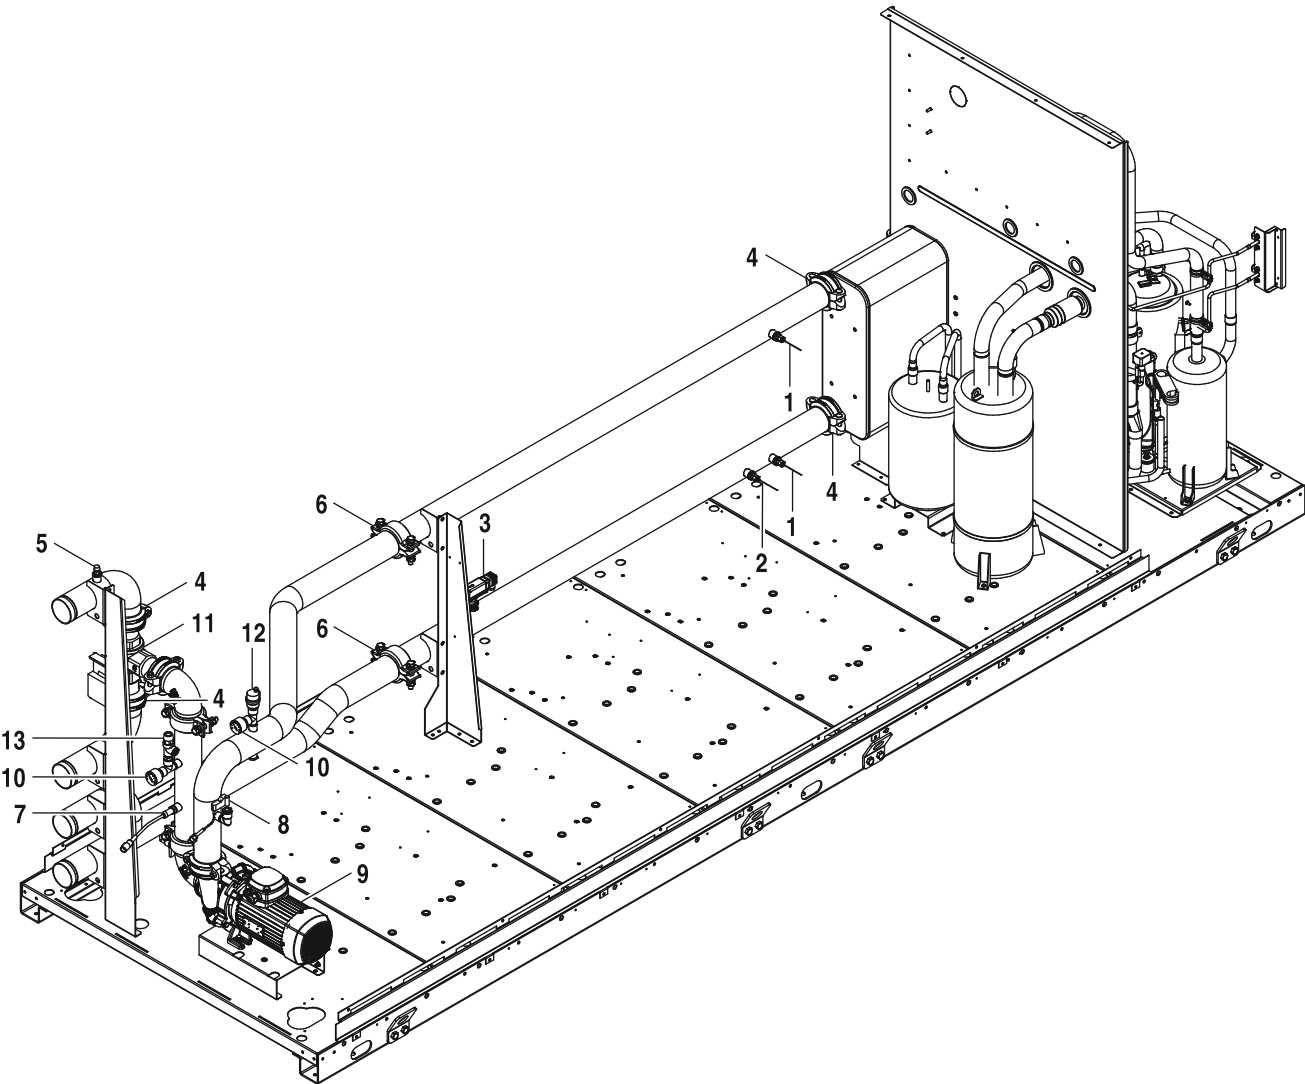

6721905246.ab.RO


Pompe Inverter + vanne de commutation EC
Inverterpomp + warmwater-omschakelventie

CS3000AWP 65-89

6C

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC										Remarques Opmerkingen
1	Sonde de température	8 738 214 308			■	■														
2	Thermostat (Tp1-Pro/Tp2-Pro)	8 738 214 307			■	■														
3	Soupape différentielle	8 738 215 579			■	■														
4	Réduction 76.1 mm x 60.3 mm	8 738 215 577			■	■														
5	Bouche d'aération 1/4	8 738 214 314			■	■														
6	Raccord de tuyau 76,1 mm	8 738 215 578			■	■														
7	Élément de chauffage électrique	8 738 215 583			■	■														
8	Contrôleur de pression	8 738 214 313			■	■														
9	Pompe BAC 50-128-1.85/2	8 738 215 582			■	■														
10	Manomètre 0-6 bar	8 738 215 581			■	■														
11	Vanne sélective 2" KVS 75 DN50	8 738 214 317			■	■														
12	Purge d'air automatique 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372			■	■														
13	Soupape de sécurité 6 bar	8 738 215 580			■	■														
CS3000AWP 65-89											Pompe Inverter + vanne de commutation EC Inverterpomp + warmwater-omschakelventie									6C

Liste des pièces de rechange
Onderdelenlijst

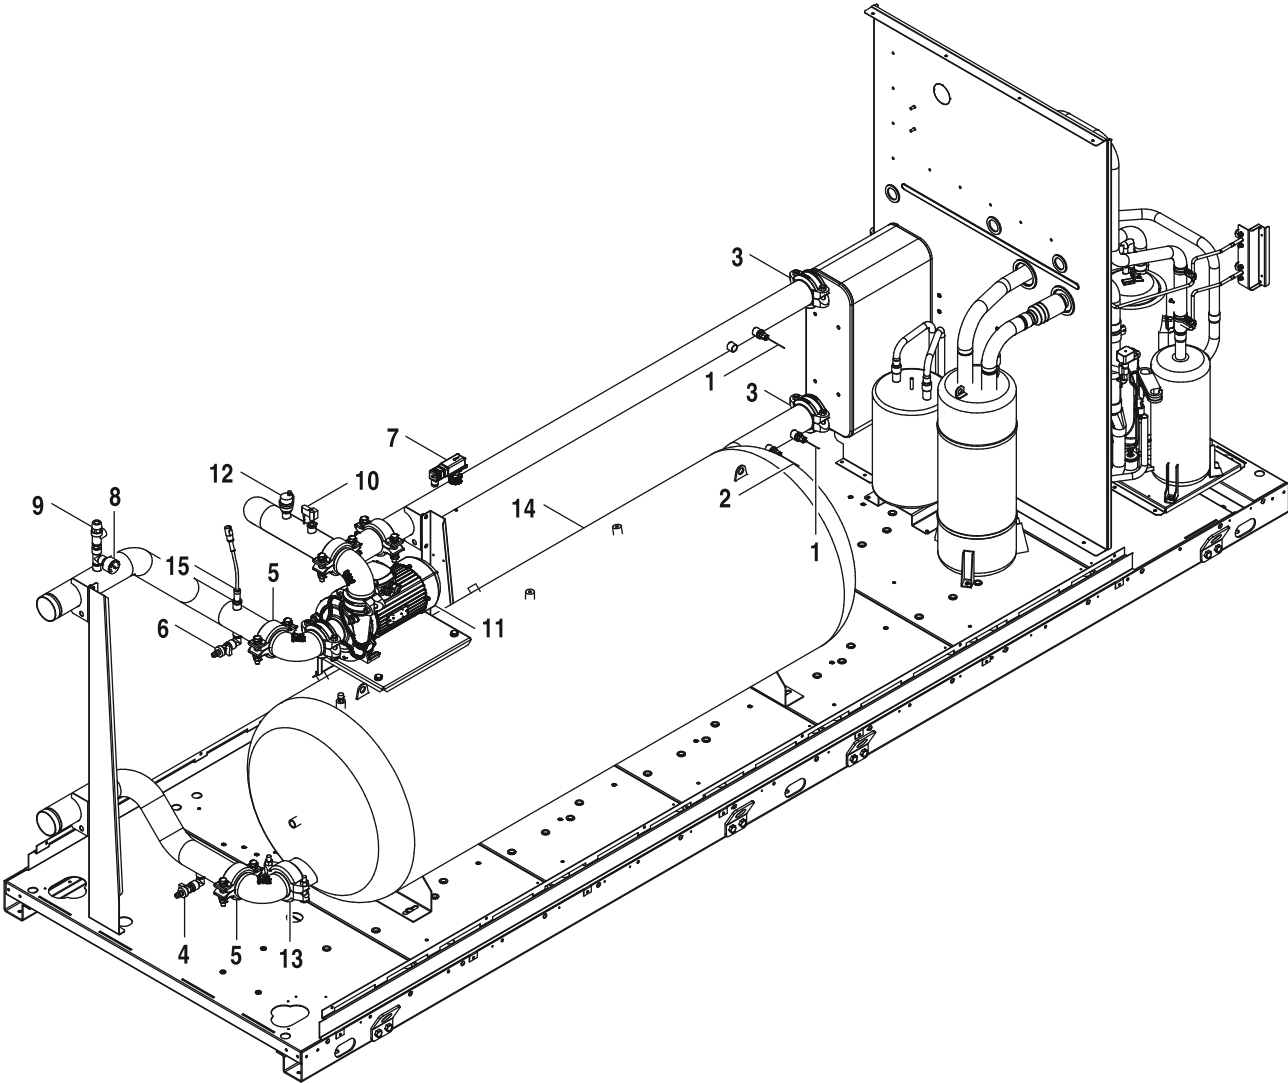

6721905247.aa.RO

Ballon + Pompe à onduleur
Boiler + Inverter pump

CS3000AWP 65-89

6D

Pos	Dénomination Benaming		CS3000AWP 65-89	CS3000AWP 65-89 C	CS3000AWP 65-89 MB	CS3000AWP 65-89 MBC	CS3000AWP 65-89 P	CS3000AWP 65-89 PC	CS3000AWP 65-89 S	CS3000AWP 65-89 SC										Remarques Opmerkingen
1	Sonde de température	8 738 214 308							■	■										
2	Thermostat (Tp1-Pro/Tp2-Pro)	8 738 214 307							■	■										
3	Réduction 76.1 mm x 60.3 mm	8 738 215 577							■	■										
4	Vanne d'arrêt chauffage	8 738 214 316							■	■										
5	Raccord de tuyau 76,1 mm	8 738 215 578							■	■										
6	Sensor de temperatura 10 m	8 738 215 905							■	■										
7	Soupape différentielle	8 738 215 579							■	■										
8	Manomètre 0-6 bar	8 738 215 581							■	■										
9	Soupape de sécurité 6 bar	8 738 215 580							■	■										
10	Contrôleur de pression	8 738 214 313							■	■										
11	Pompe BAC 50-128-1.85/2	8 738 215 582							■	■										
12	Purge d'air automatique 3/8" Ps: 10 bar	8 738 214 372							■	■										
13	Réduction 88,9 mm x 76,1 mm	8 738 215 585							■	■										
14	Ballon 500 l	8 738 215 584							■	■										
15	Élément de chauffage électrique	8 738 215 583							■	■										
CS3000AWP 65-89											Ballon + Pompe à onduleur Boiler + Inverter pomp									6D

Liste des traductions
Vertalinglijst

Pos	Beschrijving				
1	Montage groep				
1	Voorwand				
2	Zijpaneel Links				
3	Beveiligingsrooster 1386 mm x 1045 mm				
4	Achterwand				
5	Zijpaneel Rechts				
6	Zijpaneel Rechts Onder				
7	Houder HMI				
8	Bedieningsunit HMI				
9	Afdekking HMI				
10	Inverter ABB 1 x 4.3A POM				
10	Inverter Danfoss 1 x 4.3A				
2	Montage groep				
1	Behuizing (ventilator)				
2	Beveiligingsrooster (Ventilator)				
3	Buitentemperatuursensor (T4)				
4	Ventilator				
5	Ventilatormotor				
6	Afdekking Boven Achter				
7	Afdekking Boven Voor				
8	Verwarmingskabel 2400 x 120 230V-500W				
9	Warmtewisselaar Links				
10	Warmtewisselaar Links				
11	Warmtewisselaar Rechts				
12	Warmtewisselaar Rechts				
13	Steun Achter				
14	Steun Voor Links				
15	Paneel rechts voor				
16	Retourleiding P235 TR1				
17	Toevoerleiding P235 TR1 D				
18	Verwarmingskabel				
19	Houder (Temperatuursensor)				

Liste des traductions
Vertalinglijst

Pos	Beschrijving				
3	Montage groep				
1	Expansieventiel				
2	4-wegklep				
3	Magneetventiel FDF6A-048-RK				
4	Keerklap				
5	Filter				
6	Compressor				
7	Olieafscheider				
8	Magneetventiel				
9	Hogedrukpressostaat (H-SW1/ H-SW2)				
10	Druksensor				
11	Expansie ventiel				
12	Vloeistofafscheider				
13	Platenwisselaar ACH16 P				
14	Scambiatore di calore a piastre 150				
15	Retourolieleiding				
16	Reservoir 12 l				
17	Lagedrukpressostaat				
18	Filter GLQ-38				
19	Verwarmingskabel				
	Filterdroger DB316/7S (Set)				
4	Montage groep				
1	Temperatuursensor				
2	Temperatuursensor				
3	Temperatuursensor				
4	Temperatuurregelaar (Tp1-Pro/ Tp2-Pro)				
5	Compressor injectie groep				
6	Magneetventiel FDF6A-048-RK				
5	Montage groep				
1	Choke spoel				
2	PCB (derde ventilator)				
3	3-fase overspanningsbeveiliging				

Liste des traductions
Vertalinglijst

Pos	Beschrijving				
4	Printplaat (Compressor + ventilator)				
5	Bedieningsunit HMI				
6	Afdekking HMI				
7	Hoofdprintplaat (APC)				
8	Inductieve filterprintplaat				
9	Zekering 100A 22x58 GG				
10	3-polige isolatieschakelaar				
11	Printplaat APR (SW 5.0)				
12	Voedingsspanning				
13	Zekering 6A 10.3x38 GG				
14	Zekering 5x20T-6,3A 250V				
6A	Montage groep				
1	Temperatuursensor				
2	Reduceerstuk 76.1 mm x 60.3 mm				
3	Afsluitkraan				
4	Ontluchter 1/4				
5	Buisverbinding 76,1 mm				
6	Temperatuur sensor 10 m				
7	Waterschakelaar				
6B	Montage groep				
1	Temperatuursensor				
2	Temperatuurregelaar (Tp1-Pro/ Tp2-Pro)				
3	Reduceerstuk 76.1 mm x 60.3 mm				
4	Afsluitkraan				
5	Buisverbinding 76,1 mm				
6	Waterschakelaar				
7	Elektrisch verwarmingselement 240V/100W				
8	Overstortventiel 6 bar				
9	Drukwachter				
10	Pomp BAC 50-128-1.85/2				
11	Manometer 0-6 bar				
12	Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar				

Liste des traductions
Vertalinglijst

Pos	Beschrijving				
6C	Montage groep				
1	Temperatuursensor				
2	Temperatuurregelaar (Tp1-Pro/ Tp2-Pro)				
3	Waterschakelaar				
4	Reduceerstuk 76.1 mm x 60.3 mm				
5	Ontluchter 1/4				
6	Buisverbinding 76,1 mm				
7	Elektrisch verwarmingselement 240V/100W				
8	Drukwachter				
9	Pomp BAC 50-128-1.85/2				
10	Manometer 0-6 bar				
11	3-wegklep 2" KVS 75 DN50				
12	Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar				
13	Overstortventiel 6 bar				
6D	Montage groep				
1	Temperatuursensor				
2	Temperatuurregelaar (Tp1-Pro/ Tp2-Pro)				
3	Reduceerstuk 76.1 mm x 60.3 mm				
4	Afsluitkraan				
5	Buisverbinding 76,1 mm				
6	Temperatuur sensor 10 m				
7	Waterschakelaar				
8	Manometer 0-6 bar				
9	Overstortventiel 6 bar				
10	Drukwachter				
11	Pomp BAC 50-128-1.85/2				
12	Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar				
13	Reduceerstuk 88,9 mm x 76,1 mm				
14	Boiler 500 l				
15	Elektrisch verwarmingselement 240V/100W				

Types de chaudières
Toesteltypes

Chaudière Toestel		Pays Land	Remarques Opmerkingen
CS3000AWP 65	8 738 215 871	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 C	8 738 215 878	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 MB	8 738 215 873	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 MBC	8 738 215 876	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 P	8 738 215 872	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 PC	8 738 215 875	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 S	8 738 215 874	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 65 SC	8 738 215 877	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75	8 738 213 964	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 C	8 738 214 034	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 MB	8 738 213 984	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 MBC	8 738 214 014	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 P	8 738 213 974	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 PC	8 738 214 004	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 S	8 738 213 994	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 75 SC	8 738 214 024	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89	8 738 213 965	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 C	8 738 214 035	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 MB	8 738 213 985	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 MBC	8 738 214 015	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 P	8 738 213 975	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 PC	8 738 214 005	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 S	8 738 213 995	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	
CS3000AWP 89 SC	8 738 214 025	BE,BG,CZ,DK,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,NL,PL,PT,RO,RS,SI,TR,UA	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany